
La ce umiditate se păstrează trabucurile și de ce contează

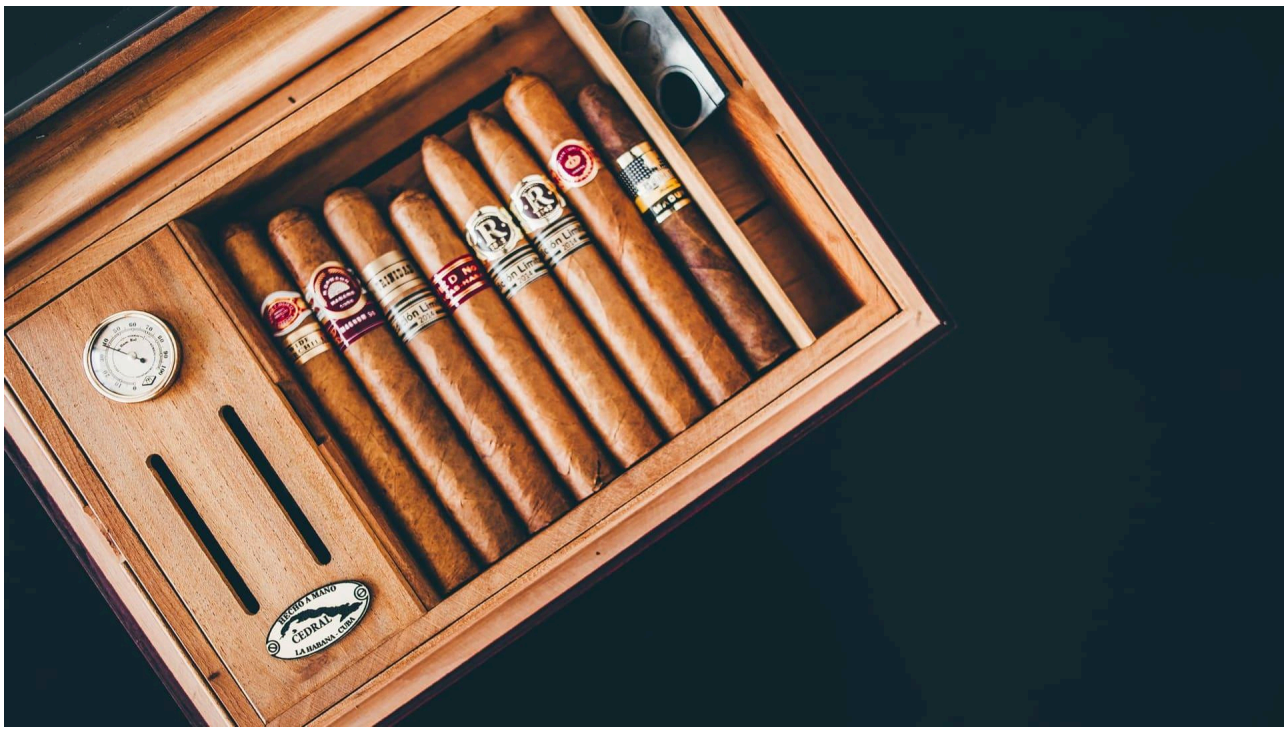

Sursa: https://www.pexels.com/photo/box-of-cigars-1637114/

Foaia exterioară care crapă atunci când este rulată ușor între degete trădează, de regulă, o perioadă lungă petrecută într-un aer prea uscat. Frunzele de tutun fermentat sunt higroscopice: absorb umezeală când aerul din jur este încărcat și o cedează atunci când acesta se usucă. Din acest motiv, starea lor reflectă destul de fidel locul în care au stat între momentul cumpărării și cel al aprinderii.

Pentru un trabuc, umiditatea relativă (UR) a aerului din jur hotărăște trei lucruri pe care fumătorul le observă direct: flexibilitatea foii exterioare, numită și wrapper, cantitatea de uleiuri esențiale de care depinde aroma și felul în care arde, uniform sau inegal. Toate trei se schimbă treptat, pe măsură ce tutunul se adaptează aerului în care este ținut, astfel încât greșelile de păstrare devin vizibile cu întârziere, când sunt deja greu de corectat.

Intervalul de 65-72% și stabilitatea lui în timp

Producătorii de sisteme pentru controlul umidității indică intervalul de 65-72% UR drept zona ideală de păstrare. În acest interval, tutunul își păstrează uleiurile aromatice, foaia exterioară rămâne suplă, iar trabucul arde într-un ritm egal. La fel de importantă ca nivelul propriu-zis este stabilitatea lui. Tutunul absoarbe și cedează apă la fiecare variație a aerului, așa că un humidor care oscilează frecvent între valori diferite poate face rău chiar dacă media pe o lună întreagă pare corectă.

Valorile discutate aici se referă strict la trabucuri. Un tutun de rulat este tăiat fin, se vinde la pungă sau la cutie și se consumă în alt ritm, motiv pentru care reperele de umiditate stabilite pentru trabucuri nu i se aplică automat. Pentru tutunul de rulat, reperul corect rămâne indicația producătorului respectiv, nu cifrele gândite pentru frunze întregi care se maturează luni sau ani la rând.

Patru trepte de umiditate și situația potrivită fiecăreia

Recomandările actuale ale producătorilor de plicuri de umidificare propun mai multe trepte în locul unui singur număr, fiecare potrivită unei situații concrete:

- 69% este nivelul preferat atât pentru păstrarea obișnuită, cât și pentru maturare, indiferent de tipul de trabuc.

- 65% se potrivește celor care preferă trabucuri mai uscate sau care le maturează ani de zile, inclusiv în cazul celor cubaneze.

- 72% compensează humidoarele care nu închid etanș și climatul uscat, în care aerul extrage umezeala mai repede.

- 75% se folosește doar în condiții extrem de uscate, fiind chiar la limita peste care apare riscul de mucegai.

Gradarea arată că alegerea nu ține doar de gust. Aceeași țintă de 69% poate fi greu de menținut într-o cutie cu capac care nu se potrivește perfect sau într-o locuință încălzită intens iarna. În astfel de condiții, o treaptă mai sus compensează pierderile, cu condiția ca valoarea să fie verificată periodic cu un higrometru.

Mucegaiul peste 75% și gândacul tutunului la căldură

Ghidurile de păstrare descriu limpede cele două extreme: peste 75% UR apare riscul de mucegai, iar sub 65% trabucurile încep să se usuce. Din acest motiv, intervalul de 68-75%, întâlnit uneori în descrieri comerciale, nu poate fi tratat ca standard, pentru că limita lui superioară atinge zona în care mucegaiul devine o problemă reală.

Gândacul tutunului, Lasioderma serricorne, reprezintă un risc mai puțin cunoscut. Insecta își poate depune ouăle în tutun, iar acestea eclozează mai ușor la căldură. Ghidurile pentru păstrarea trabucurilor dau ca reper practic temperatura de circa 22°C (72 de grade Fahrenheit), peste care riscul crește, cu atât mai mult cu cât aerul este și umed. Reperul nu este o limită biologică strictă: la temperaturi mai joase ouăle se dezvoltă și ele, doar mai lent. Cine păstrează trabucuri o perioadă lungă are, prin urmare, două praguri de urmărit: temperatura de circa 22°C pentru insecte și umiditatea de 75% pentru mucegai. Treapta de 72% UR își are locul acolo unde aerul trage constant umezeala în jos, adică în humidoarele neetanșe sau în climatul uscat, iar într-o cutie bine închisă rămâne prudent ca valoarea măsurată să nu o depășească.

Regula 70/70 și temperatura din humidor

Ani la rând, reperul tradițional a fost regula „70/70”: 70% umiditate la 70 de grade Fahrenheit, adică aproximativ 21°C. Formula rămâne utilă ca punct de orientare, dar nu este obligatorie, iar producătorii recomandă în prezent mai des valori de 65-69%, aflate mai departe de pragurile de risc descrise mai sus.

Temperatura contează împreună cu umiditatea. Reperul obișnuit este de aproximativ 18-21°C, sub pragul de la care crește riscul pentru ouăle gândacului de tutun. Un humidor ținut lângă calorifer sau în bătaia soarelui poate depăși ușor limita de sus, chiar dacă higrometrul indică o umiditate corectă. Humidoarele electrice au senzori care controlează simultan umiditatea și temperatura, ceea ce contează mai ales în încăperile cu variații termice mari.

Plicul de umidificare de 60 g și limita lui de capacitate

Plicurile de umidificare eliberează umezeală când aerul este prea uscat și o absorb când este prea umed, menținând o țintă fixă. Un plic de 60 g calibrat la 69% acoperă cel mult 25 de trabucuri, pentru o perioadă de 2-4 luni, cu condiția ca humidorul să închidă bine. Dacă humidorul nu este etanș, plicul compensează permanent pierderile spre exterior, iar durata lui de funcționare nu mai poate fi estimată după această cifră.

Momentul în care trabucurile intră în humidor contează mai ales la cumpărăturile online. La comenzile online, cum sunt cele de pe eTutun.ro, notificările de livrare primite pe email permit anticiparea sosirii, astfel încât humidorul să fie stabilizat la nivelul dorit, cu plicul deja montat, înainte ca pachetul să ajungă.

După același calcul de capacitate, un humidor cu 40-50 de trabucuri are nevoie de două plicuri de 60 g. Înlocuirea lor la intervalul de 2-4 luni se urmărește mai ușor dacă data montării este notată pe interiorul capacului, iar un higrometru ținut în aceeași cutie arată din timp când nivelul începe să coboare sub ținta aleasă, semn că plicurile trebuie schimbate înainte de termenul estimat.