

QUALITE DES EAUX DU CELE, TRONCON AVAL DE FIGEAC

Résultat des analyses effectuées par l'ARS le 03/08/2021 par temps sec.

Bactérie	BRENGUES	St SULPICE	MARCILHAC	SAULIA C	ORNIA C	CABRERETS	Valeur limite Bon/Moyen	Valeur limite Moyen/Mauvais
Streptocoquesf écaux /100ml	140	370	250	46	61	61	100	660
Escherichia Coli /100ml	410	510	420	270	230	330	100	1800
CLASSEMENT	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen		

Résultat des analyses effectuées par l'ARS le 16/08/2021 par temps sec

Bactérie	BRENGUES	St SULPICE	MARCILHAC	SAULIA C	ORNIA C	CABRERETS	Valeur limite Bon/Moyen	Valeur limite Moyen/Mauvais
Streptocoquesf écaux /100ml	230	130	93	140	61	93	100	660
Escherichia Coli /100ml	230	200	230	200	290	210	100	1800
CLASSEMENT	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen		

Analyse effectuée par la sauvegarde du Célé le 16/08/2021.

Bactérie	FIGEAC	Valeur limite Bon/Moyen	Valeur limite Moyen/Mauvais
Escherichia Coli /100ml	410,6	100	1800
CLASSEMENT	Moyen		

Analyse effectuée par la sauvegarde du Célé le 03/08/2021

Bactérie	FIGEAC	Valeur limite Bon/Moyen	Valeur limite Moyen/Mauvais
Escherichia Coli /100ml	>2419,6	100	1800
CLASSEMENT	Mauvais		


« Attends d'avoir
traversé la rivière
pour dire au
crocodile qu'il a
une bosse sur le
nez. »

Proverbe Ashanti
Citations


EVOLUTION DE LA QUALITE DES EAUX A FIGEAC (SEMAINES 33&34)

Evolution illustrée sous forme de graphiques


Températures
Air/eau

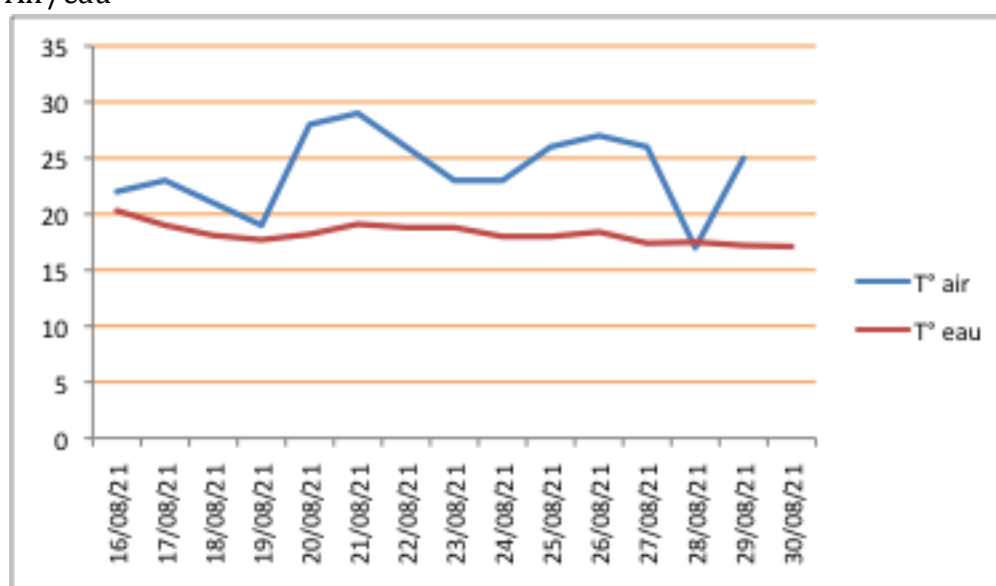

Hauteur d'eau en cm et Débit en m3 /seconde

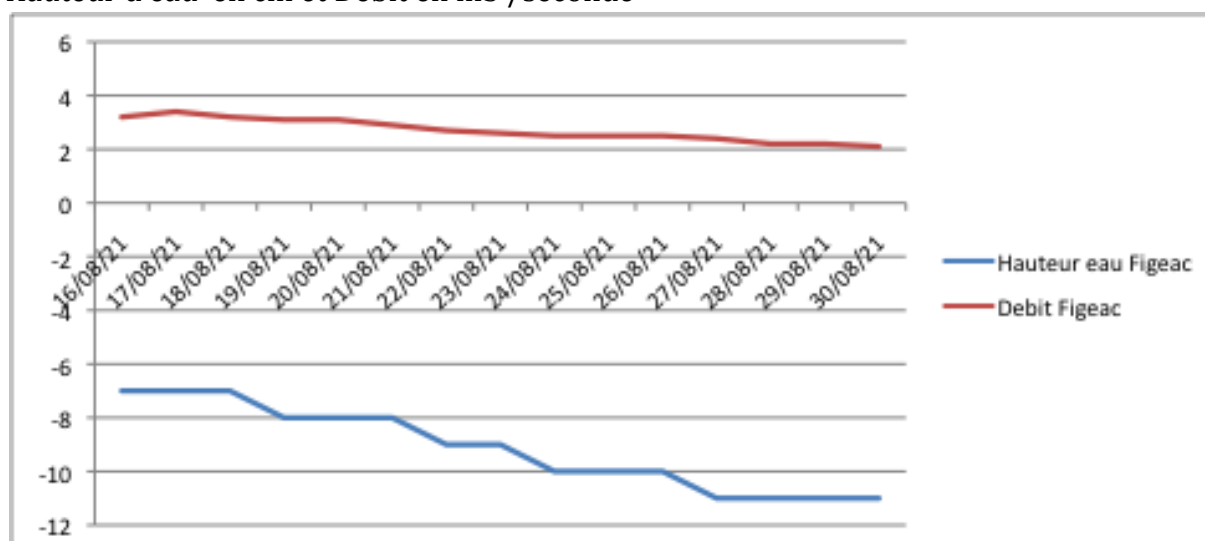

E.Colis et Précipitations

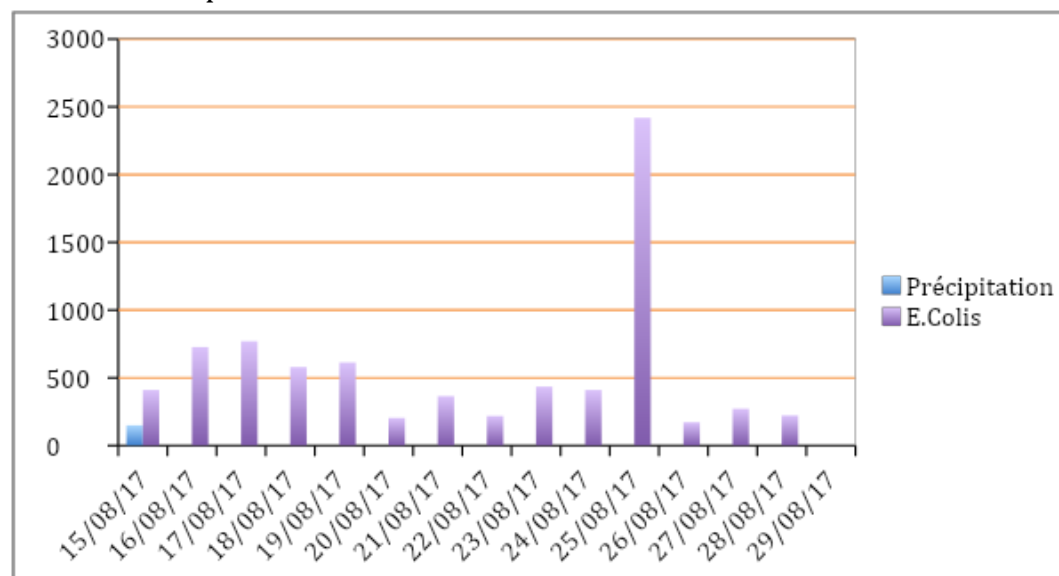

Echelle : précipitations x 100


Qualité Globale des eaux.



Il n'y a pas de site de baignade aux alentours immédiats de Figeac.

Pour information : la baignade sauvage n'est pas recommandée.

NIVEAUX DE QUALITE Baignade (NORME 2008)

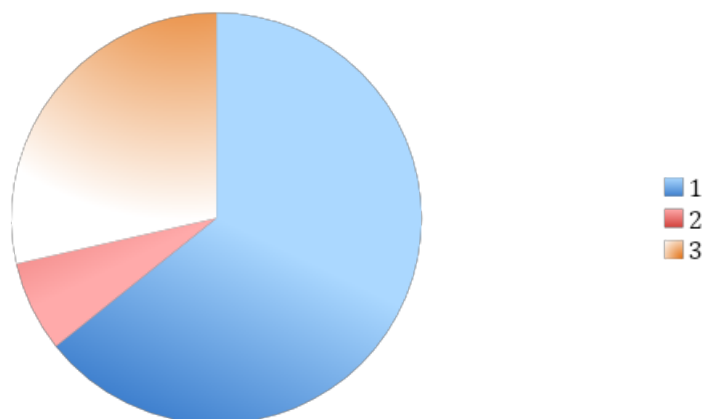


BONNE 13 Jours /14

MAUVAISE 1 Jour /14

MOYENNE 0 Jour /14

NIVEAUX DE QUALITE Baignade (NORME 2020)

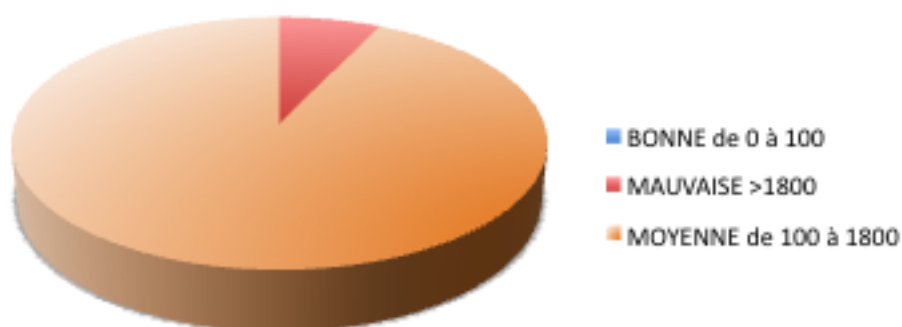

BONNE 0 Jour /14

MAUVAISE 1 Jour /14

MOYENNE 13 Jours / 14