

**SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CÔNG TY THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ**

Số: 45 /QĐ-TNĐT-TC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc kiện toàn Tổ nhân viên tuần tra hệ thống thoát nước
của công ty Thoát nước Đô thị**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ

- Căn cứ Quyết định số 5348/QĐ-UB-KT ngày 02/10/1997 và Quyết Định số 6952/QĐ-UB-KT ngày 03/12/1997 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh v/v chuyển DNNN công ty Thoát nước Đô thị thành DNNN hoạt động công ích và phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động của Cty Thoát nước Đô thị thuộc Sở Giao thông Công chánh –nay là Giao thông Vận tải;
- Căn cứ văn bản số 4472/UB-ĐT ngày 07/12/2001 của UBND TP.HCM v/v thực hiện công tác tuần tra hệ thống thoát nước đô thị TP.HCM;
- Căn cứ văn bản số 194/UBND-ĐTMT ngày 15/01/2009 của UBND TP.HCM v/v công bố định mức dự toán bổ sung công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị TP.HCM;
- Căn cứ Quyết định số 15/TNĐT-QĐ ngày 20/05/2003 của Cty TNĐT v/v thành lập Tổ nhân viên tuần tra hệ thống thoát nước;
- Căn cứ yêu cầu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác tuần tra hệ thống thoát nước đô thị; theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Nay kiện toàn, bổ sung tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và nội dung công việc tuần tra đối với nhân viên tuần tra hệ thống thoát nước của công ty Thoát nước Đô thị theo qui định cụ thể đính kèm.
- Điều 2:** Giám đốc các xí nghiệp Thoát nước chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty về tổ chức phân công, huấn luyện và thực hiện công tác tuần tra theo đúng yêu cầu của công ty, đồng thời chấp hành đúng qui định những điều CB.CNV công ty TNĐT không được làm.
- Điều 3:** Các phó Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ, Giám đốc các xí nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *lu/*

Nơi nhận:

- Như điều 2
- BGĐ Cty, CD, TN
- Lưu TC

GIÁM ĐỐC

Chu Quốc Huy

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TUẦN TRA VIÊN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

Ban hành kèm theo Quyết định số: 15 /QĐ-TNĐT ngày 09 /02/2009

1- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng hoặc Trung học
- Ngành học: Xây dựng cầu đường, cấp thoát nước, dân dụng.

2- Kỹ năng kinh nghiệm

- Nắm vững qui định của nhà nước về bảo vệ hệ thống thoát nước;
- Có kỹ năng giao tiếp, tuyên truyền cộng đồng tham gia bảo vệ hệ thống thoát nước.
- Được trang bị kiến thức về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và an toàn lao động trong duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước;
- Hiểu biết về dữ liệu hệ thống thoát nước nói chung, nắm vững dữ liệu hệ thống thoát nước thuộc địa bàn được giao tuần tra;
- Sử dụng thành thạo máy tính cá nhân và các phần mềm phục vụ báo cáo thống kê.

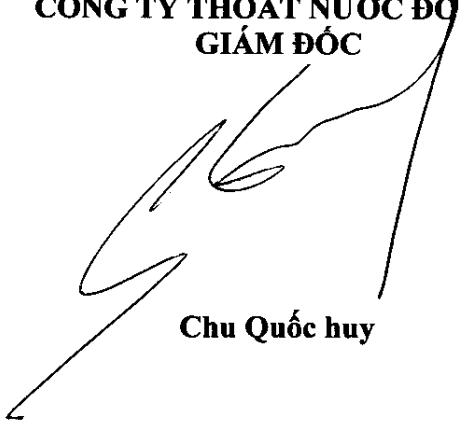
3- Chấp hành qui định của công ty

- Tự giác chấp hành đúng qui định những điều CB.CNV công ty TNĐT không được làm.
- Trang phục trong thời gian làm việc: mặc đồng phục công ty, đeo thẻ tuần tra (bảng tên) do công ty cấp; mang theo Giấy chứng minh nhân dân (để xuất trình đối chiếu khi cần); chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, biên bản liên quan đến công việc tuần tra.
- Thời gian làm việc: Từ 7h30 đến 16h30 (nghỉ trưa từ 12h đến 13h).

4- Trách nhiệm thực hiện

- Giám đốc xí nghiệp Thoát nước căn cứ tiêu chuẩn chức danh này để tuyển dụng, phân công nhân viên phù hợp với tiêu chuẩn, đồng thời lập danh sách đề nghị Giám đốc công ty công nhận chức danh và cấp thẻ tuần tra viên.
- Kể từ ngày 01/03/2009 chức danh tuần tra viên HTTN phải được công ty công nhận và cấp thẻ. 

**CÔNG TY THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
GIÁM ĐỐC**


Chu Quốc huy

QUY ĐỊNH CÔNG TÁC TUẦN TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

Ban hành kèm theo Quyết định số: 15 /QĐ-TNĐT ngày 09/02/2009

STT	NỘI DUNG TUẦN TRA	GIẢI QUYẾT	MỨC KHẢN CẤP
1	Tuần tra kênh rạch, cửa xả		
	- Lấn chiếm kênh rạch.	- Lập biên bản và mời địa phương, các bên liên quan xác nhận. - Báo cáo về phòng TNM	cấp 2
	- Lấp kênh rạch.	- Lập biên bản và mời địa phương, các bên liên quan xác nhận. - Báo cáo về phòng TNM	cấp 2
	- Đổ rác, xả bần xuống kênh rạch.	- Báo cáo về phòng TNM	cấp 3
	- Hàng rào bảo vệ kênh rạch bị phá, hư hỏng, sạt lở bờ	- Báo cáo về phòng TNM	cấp 2
	- Cửa xả bị lấp, lấn chiếm.	- Lập biên bản và mời địa phương, các bên liên quan xác nhận. - Báo cáo về phòng TNM	cấp 2
	- Tường đầu và tường cánh bị hư hỏng.	- Báo cáo về phòng TNM	cấp 3
	- Cỏ, rác, lục bình phủ kín kênh rạch	- Báo cáo về phòng TNM	cấp 3
	- Kiểm tra độ lắng đọng bùn đất tại cửa xả.	- Báo cáo về phòng TNM	cấp 3
2	Tuần tra hệ thống cống		
2.1	Tuần tra bên ngoài hệ thống cống		
	- Mất nắp hầm ga.	- Báo ngay về XN để thực hiện các công việc sau: + Rào chắn và biển báo tình trạng hư hỏng tại vị trí phát hiện. + Cho thay nắp gấp trong thời gian 24h. Đồng thời báo về phòng TNM	cấp 1
	- Bể nắp hầm ga gồm:		
	+ Bể mảng lớn gây nguy hiểm.	- Báo ngay về XN để thực hiện các công việc sau: + Rào chắn và biển báo tình trạng hư hỏng tại vị trí phát hiện. + Thay nắp hoặc sửa chữa gấp trong thời gian 24h. Đồng thời báo về phòng TNM	cấp 1
	+ Mẻ cạnh chưa gây nguy hiểm.	- Báo cáo về phòng TNM	cấp 3
	+ Lòai sắt chưa gây nguy hiểm	- Báo cáo về phòng TNM	cấp 3
	+ Có dấu rạn nứt.	- Báo cáo về phòng TNM	cấp 3
	- Hư khuôn.		
	+ Cao, thấp hơn mặt đường.	- Báo cáo về phòng TNM	cấp 3
	+ Mẻ cạnh chưa nguy hiểm	- Báo cáo về phòng TNM	cấp 3
	+ Rạn nứt.	- Báo cáo về phòng TNM	cấp 3
	+ Bể gờ.	- Báo cáo về phòng TNM	cấp 3
	+ Khuôn nghiêng lún	- Báo cáo về phòng TNM	cấp 3
	- Sụp tường hầm ga.	- Báo ngay về XN để thực hiện các công việc sau: + Rào chắn và biển báo tình trạng hư hỏng tại vị trí phát hiện. + Phải sửa chữa gấp trong thời gian 24h. Đồng thời báo về phòng TNM	cấp 1
	- Sụp cống.	- Báo ngay về XN để thực hiện các công việc sau: + Rào chắn và biển báo tình trạng hư hỏng tại vị trí phát hiện. + Phải thay cống hoặc sửa chữa gấp trong thời gian 24h. Đồng thời báo về phòng TNM	cấp 1

- Đơn vị thi công xả bùn đất vào hầm ga	- Lập biên bản và mời địa phương, các bên liên quan xác nhận. - Báo cáo về phòng TNM	<i>cấp 2</i>
- Mất lưới chắn rác.	- Báo về phòng TNM	<i>cấp 3</i>
- Mất nắp miệng thu nằm gây nguy hiểm	- Báo ngay về XN để thực hiện các công việc sau: + Rào chắn và biển báo tình trạng hư hỏng tại vị trí phát hiện. + Phải thay cống hoặc sửa chữa gấp trong thời gian 24h. Đồng thời báo về phòng TNM	<i>cấp 1</i>
- Để vật liệu, đổ xà bần lên hầm ga	- Báo về phòng TNM	<i>cấp 3</i>
- Máng, lưới hư bể.	- Báo về phòng TNM	<i>cấp 3</i>
- Hư hỏng sàn thu nước, miệng thu nước bị hẹp, miệng thu nước bị rác lấp, nước đọng trước miệng thu, nước đọng cục bộ.	- Báo về phòng TNM	<i>cấp 3</i>
- Các vi phạm ảnh hưởng đến hệ thống cống: Tự ý đào đặt cống không xin phép, tự ý di dời hầm ga, lấp hầm ga do sửa đường, dân tự ý lấp, xây bít hay che chắn miệng thu nước, xây nhà lấn chiếm lên hệ thống thoát nước.	- Lập biên bản và mời địa phương, các bên liên quan xác nhận. - Báo cáo về phòng TNM	<i>cấp 2</i>
- Phát hiện các đơn vị thi công công trình ngầm không xử lý đúng yêu cầu kỹ thuật tại các vị trí giao cắt	- Lập biên bản và mời địa phương, các bên liên quan xác nhận. - Báo cáo về phòng TNM	<i>cấp 2</i>
- Phát hiện các trường hợp thải nước thải độc hại vào hệ thống thoát nước.	- Lập biên bản và mời địa phương, các bên liên quan xác nhận. - Báo cáo về phòng TNM	<i>cấp 2</i>
2.2 Tuần tra bên trong hệ thống		
- Sạt tường hầm ga	- Báo cáo về phòng TNM	<i>cấp 1</i>
- Cống bị khuyết tật, nứt bể, lồi sứt	- Báo cáo về phòng TNM	<i>cấp 1</i>
- Kiểm tra độ lắng đọng bùn đất trong lòng cống.	- Báo cáo về phòng TNM	<i>cấp 3</i>

Ghi chú:

- * Quy định khuôn cao thấp hơn mặt đường: các trường hợp cao hơn hay thấp hơn mặt đường dù 1cm cũng cần phải báo để có kế hoạch sửa chữa. Tầm vĩa hè: cho phép thấp hơn 2cm, cao hơn 1cm.
- * Các trường hợp cấp bách, nguy hiểm báo về phòng TNM bằng điện thoại đường dây nóng.
- * Các báo cáo bằng văn bản theo biểu mẫu ISO

CÔNG TY THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
GIÁM ĐỐC

(Chữ ký)
Chu Quốc huy