

Recherche

SCP 3105-LR

Attention.

Ce document est la propriété du Département Scientifique, et ne doit être lu qu'après avoir passé un filtrage d'accréditation d'accès aux données du ScD de niveau III ou supérieur.

Si vous vous retrouvez en possession de ce document par erreur, veuillez éteindre immédiatement l'appareil sur lequel vous lisez ce document, et vous présenter au checkpoint de sécurité le plus proche sur le champ.


Tout refus de coopérer aux ordres précédents résultera en enquêtes approfondies, détentions, utilisations d'amnésiques, voire élimination.

Tout lecteur subira une vérification automatique des antécédents, des connexions aux terminaux de la Fondation, et une surveillance du Département de la Sécurité Interne sur une durée de deux semaines après avoir visionné ce document.

En continuant la lecture, vous prenez connaissance et acceptez ces faits.

Réaménagement de la salle de confinement

Plan du project de la salle de
confinement :

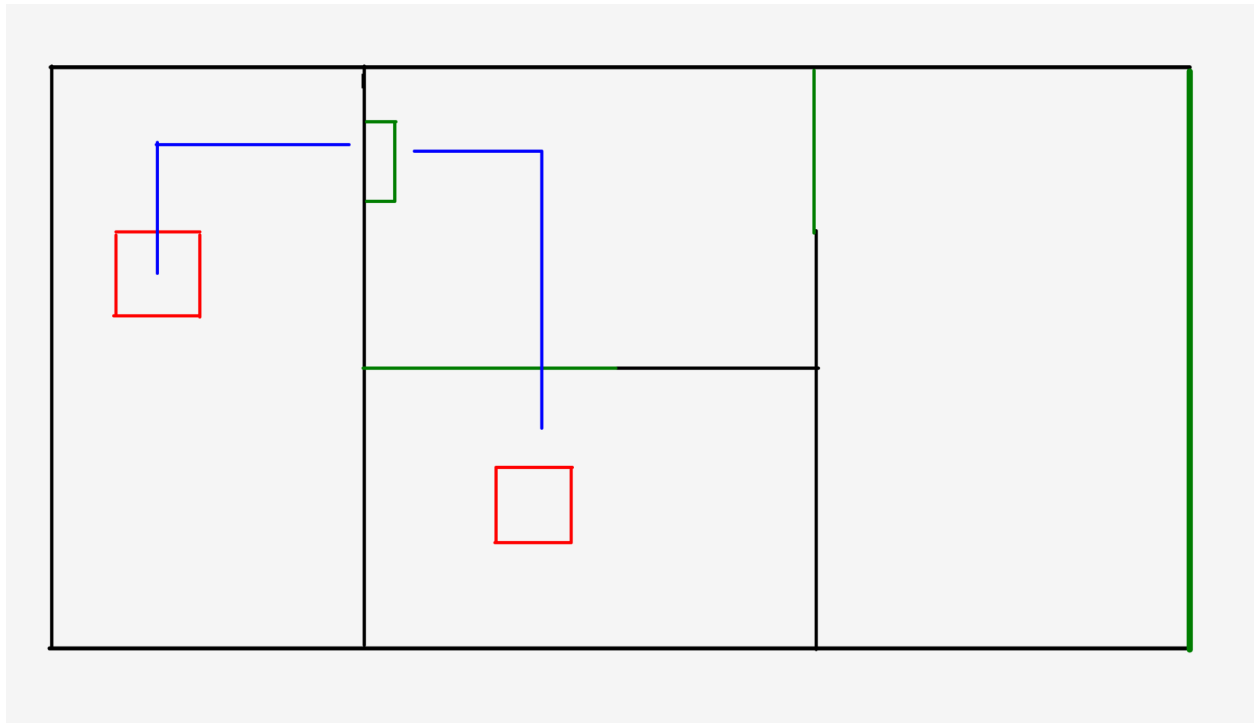

Légende :

Carré rouge : Ou doit se
trouver scp 3105-LR

Trait vert : Porte Blindée

Trait noir : Mur

Trait bleu : Itinéraire du scp

UTILITÉ DE L'ITINÉRAIRE

Scp 3105-LR devra intervenir ces 2 salles de confinements pour les PCS. Lors que La salle (a) est soumise à un PCS alors l'anomalie devra se trouver dans la salle (b)

Déroulement du PCS

Le(s) class-D(s) muni(s) d'un balais devra,ont) nettoyé le sol de la salle de confinement , vérifier s'il n'y a pas de trous sur la cloison puis vérifier si toutes les ampoules marchent correctement (dans le cas échéant , les remplacer.) puis quitter la salle de confinement qui ne s'ouvrira que de l'extérieur ce qui signifie que les class-d doivent être munis de moyens de communication

Document réalisé par Mr niskil.

