

Grote tijdelijke inrichting

(kraam, tent, podium, tribune, ...) met een opp. > 150 m² of met een bezetting van > 100 pers



risico op:

- brand
- explosie

Bovendien

- moet een vlotte evacuatie gegarandeerd worden
- moet er rekening gehouden worden met de weersomstandigheden

Pas onderstaande richtlijnen toe !

Tentboek	Elke tent is voorzien van zijn bijhorend tentboek. Dit is de documentatie van de tent met gedetailleerde informatie over gebruikte materialen, constructiemethode, constructieberekening en verankering. Dit tentboek wordt door de eigenaar of verhuurder van de tent aan de organisator ter beschikking gesteld en kan op eenvoudige vraag worden voorgelegd. Het tentboek is opgesteld in het Nederlands, eventuele berekeningen en certificaten mogen in het Duits, Frans of Engels zijn. de toelichting op deze certificaten is opgesteld in het nederlands Dit tentboek bevat minimaal: - de naam van de leverancier, fabrikant of importeur - de naam van de eigenaar of verhuurder (dit is degene die de tent plaats of toezicht houdt op het plaatsen van de tent) - een constructieve berekening van de tent - de vermelding van het extra gewicht dat kan worden opgehangen, op welke plaats en op welke manier - vermelding tot welke weersituatie (wind en sneeuw) verblijf in de tent veilig is en onder welke condities dit gegarandeerd is. - tekening van de tent in maximale vorm - kwaliteitsverklaring van het brandgedrag van het tentdoek - locatie, breedte en openingsrichting van de uitgangen en nooduitgangen
Opstelling	Algemeen - De afstand tussen de tent en de aanwezige bebouwing is minstens 6 m - rondom de tent is een vrije ruimte van minimaal 4 m waarin er: - geen voertuigen mogen geparkeerd worden - geen verkooppunten mogen zijn


- geen toiletvoorzieningen mogen zijn
- niets geplaatst mag zijn wat de evacuatie van de aanwezigen of de interventie van de hulpdiensten bemoeilijkt
- de toegang tot omliggende gebouwen moet vrijgelaten worden
- de evacuatiewegen van de omliggende gebouwen moeten vrijgehouden worden
- de waterwinpunten (onder- en bovengrondse hydranten) zijn vrij en bereikbaar
- bij het opstellen van een tent nabij een hoogspanningslijn of een ondergrondse pijpleiding wordt vooraf contact opgenomen met de respectievelijke beheerders
- Bij de opstelling wordt rekening gehouden met de evenementenfiche "Inname openbaar domein"

Uitgangen


- Aantal uitgangen:
 - tot 100 pers: 1 uitgang
 - 100 - 500 pers: 2 uitgangen
 - 500 - 1000 pers: 3 uitgangen
 - per veelvoud van 500 pers boven de 1000: 1 extra uitgang
- totale breedte:
 - 1 cm/bezoeker
- vrije breedte minimaal 80 cm
- vrije hoogte minimaal 2 m



- Eventuele deuren draaien in de vluchtzin
- Elke uitgang moet eenvoudig (door het stellen van maximaal 1 handeling) te openen zijn

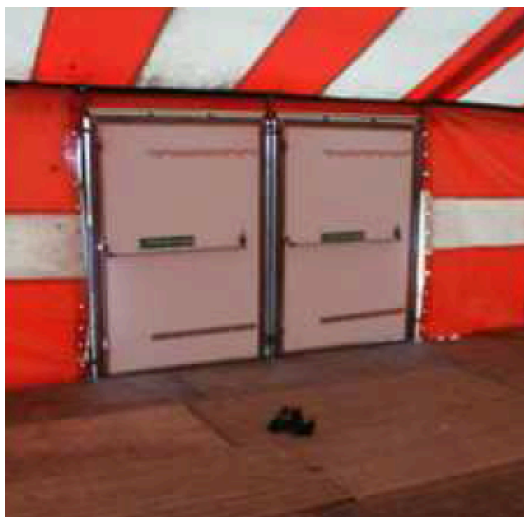

- uitgangen met lussen en ogen kunnen alleen als nooduitgang dienst doen als ze tijdens het evenement over de vereiste breedte van de nooduitgang open staan

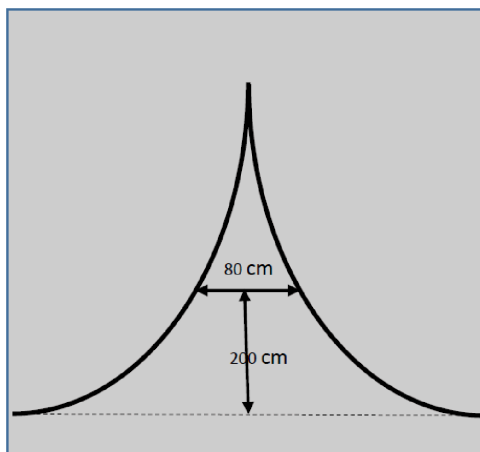

De uitgangen zijn gespreid over de tent zodat er nooit meer dan 30 m moet worden afgelegd om een (nood)uitgang te bereiken

Evacuatiewegen

- de evacuatiewegen die leiden naar de uitgangen hebben minimaal dezelfde vrije breedte als de uitgang naar waartoe ze leiden. deze wegen worden vrijgehouden van obstakels en moeten een snelle ontruiming mogelijk maken

Blusmiddelen

- Zijn conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of 6 l water/schuim)
- zijn bedrijfsklaar
- worden op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgesteld
- worden duidelijk gesignaleerd met de juiste pictogrammen

	Aantal: - minimaal 1 toestel / 150 m² Bij specifieke risico's kan de brandweer bijkomende blusmiddelen opleggen De organisator kan een bewijs van nazicht voorleggen dat niet ouder is dan 12 maanden
Andere richtlijnen	Aantal toegelaten personen: wordt bepaald in overleg met de brandweer waarbij volgende richtlijnen kunnen worden toegepast: - 3 pers/m² voor de dicht bezette gedeelten (vb. dansvloer) - 2 pers/m² voor zones met beperkt meubilair (vb. statafels) - 1 pers/m² voor de andere zones - 1 pers/10m² voor de niet publiek toegankelijke delen Het is de verantwoordelijkheid van de organisator de nodige maatregelen te nemen opdat de maximale capaciteit niet overschreden wordt Algemeen - opslag van brandbare materialen (stro, hooi, ...) in of tussen de tijdelijke inrichting is verboden - Open vuur is verboden Op of onder een tribune of podium: - worden geen brandbare materialen, materieel, apparatuur of warmtebronnen opgeslagen of opgesteld - mag enkel geluids- of verlichtingsapparatuur staan (tot max. 1 m gemeten vanaf de rand van het podium) Pictogrammen: - (nood)uitgangen, evacuatiewegen en blusmiddelen zijn aangeduid d.m.v. het juiste pictogram dat voldoet aan de bepalingen van het KB van 17 juni 1997 - ze worden geplaatst op een passende hoogte zodat ze zichtbaar zijn vanuit elk punt en vanuit elke richting. - de grootte is aangepast aan de inrichting en bedraagt minimaal 20cmx10cm - pictogrammen zijn goed leesbaar, zowel bij daglicht als bij duisternis - De verlichting van de pictogrammen wordt zowel door de normale elektrische verlichting als door een eventuele veiligheidsverlichting verzekerd Elektrische installaties - Zijn uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

	- zijn beschermd zijn tegen weersinvloeden - hebben een CE-keurmerk hebben Verlichting: - Enkel elektrische verlichting is toegelaten - De evacuatiewegen en de (nood)uitgangen zijn voorzien van veiligheidsverlichting die: - voldoende licht geeft zodat een inrichting gemakkelijk ontruimd kan worden - gedurende minstens één uur zonder onderbreking kan branden Verwarming: - De tent wordt alleen verwarmd met verwarmde lucht. - De installatie wordt opgesteld in open lucht en functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften Richtlijnen voor de medewerkers Elke medewerker moet van de organisatoren een duidelijke briefing ontvangen die minimaal volgende richtlijnen bevat: - het gebruik en de locatie van de brandbestrijdingsmiddelen - de richtlijnen en afspraken in het geval van een incident - de afspraken in verband met het vrijhouden van de uitgangen - de taken van de medewerker bij evacuatie - de procedure voor het verwittigen van de externe hulpdiensten - het gsm-nummer van de algemene verantwoordelijke en de veiligheidsverantwoordelijke
Verankering en stabilisatie	Zorg voor een stevige verankering van de tijdelijke inrichting zodat deze bestand is tegen de verwachte weersomstandigheden. • Wanneer gegevens van de fabrikant over de weerstand tegen wind en sneeuwbelasting beschikbaar zijn, kan op basis hiervan bepaald worden of de constructie kan blijven staan. Dit verslag wordt opgenomen in het veiligheidsregister. • Wanneer geen gegevens beschikbaar zijn dient er van uitgegaan te worden dat de constructies niet bestand zijn tegen krachtige wind (> 39 km/u) of sneeuwbelasting
Controle door de brandweer	In opdracht van de burgemeester kan de brandweer een controle uitvoeren. Indien niet alle noodzakelijke maatregelen genomen worden, kan de burgemeester, op advies van de brandweer het aantal toegelaten personen beperken. Het is de verantwoordelijkheid van de organisator de nodige maatregelen te nemen opdat de door de brandweer vastgestelde maximale capaciteit niet overschreden wordt