

Tension électrique alternative sinusoïdale

I. Définition



La tension est dite continue si elle est constante, elle ne varie pas au cours de temps
exemple : tension aux bornes de pile, batterie...

La tension est dite variable si, elle varie au cours de temps exemple : tension aux bornes d'une dynamo, prise de secteur...

II. Oscilloscope :

Est un appareil électrique qui permet de visualiser la variation de la tension en fonction du temps ; il est constitué de :

- Ecran gradué verticalement et horizontalement
- 2 entrées nommées X et Y
- Une borne représente la masse électrique
- Bouton qui permet de régler le temps de balayage horizontal du spot lumineux, axe correspond au temps (la sensibilité horizontale) : exemple $S_h=20\text{ms/div}$; $S_h=0,5\text{ms/div}$;
- Bouton qui permet de régler de balayage verticale du spot lumineux, axe correspond à la tension électrique, (la sensibilité verticale) : exemple : $S_v=0,1\text{V/div}$; $S_v=10\text{V/div}$;
- Bouton sélecteur de mode de tension continue DC ou alternative AC

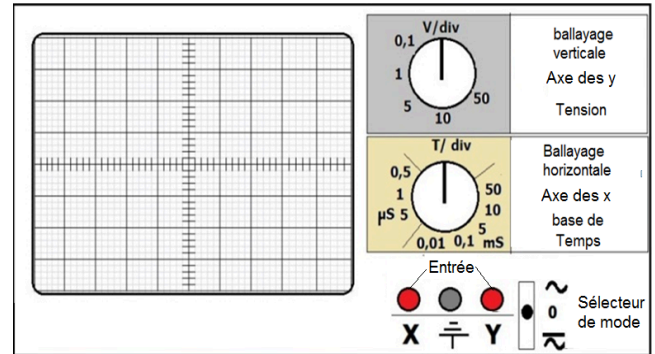

DC

III. Visualisation des tensions

1. Tension continue :

On règle le bouton sélecteur sur DC et la sensibilité verticale sur $S_v=5\text{v/div}$; et on branche le pole + de la pile à l'entrée X et le pole - de la pile à la masse ;

On observe un trait horizontal au-dessus de l'axe de temps ;

Ceci explique que la tension aux bornes de la pile est une tension continue ; elle est constante. Et pour calculer cette tension on utilise la formule suivante :

$$U = y * S_v$$


U = tension en volt (V)

S_v = sensibilité verticale (V/div)

y = nombre de graduation (div)

Exemple : $U = 2\text{div} * 5 \text{ v/div}$

$$U = 10 \text{ V}$$

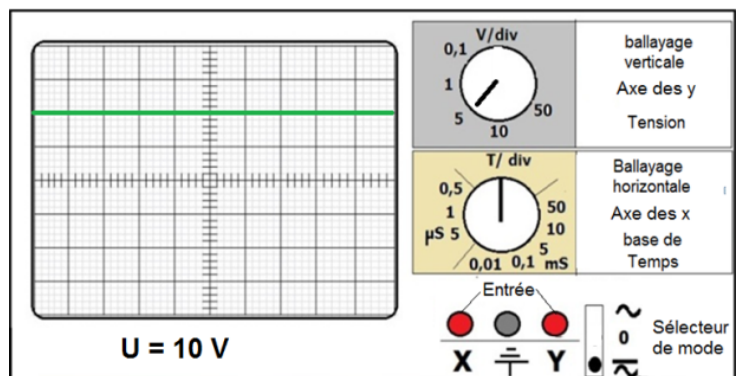

2. Tension alternative :

On règle le bouton sélecteur sur AC

et $S_v = 5\text{V/div}$; et $S_h = 5\text{ ms/div}$, on branche un pôle du GBF à l'entrée X et l'autre pôle à la masse ;

On observe des ondulations alternées autour de l'axe X ; elles se répètent périodiquement ; elles sont symétriques par rapport à l'axe de temps ; Ceci explique que la tension aux bornes de GBF est une tension alternative ; elle varie en fonction du temps.

Remarque : il existe des tensions carrée, triangulaire, sinusoïdale...

IV. Caractéristiques

- a) **Tension maximale $U_{\max}$** :
pour calculer la tension maximale on utilise la formule suivante :

$$U_{\max} = y * S_v$$

$U_{\max}$ = tension en volt (V)

S_v = sensibilité verticale (V/div)

y = nombre de graduation (div)

Exemple : x = 3 div ; $S_v = 5\text{V/div}$;

$$U_{\max} = 15\text{ V}$$

- b) **Tension efficace U_{eff}** :

elle est mesurée par le voltmètre

Exemple : $U_{\max} = 15\text{ V}$, $U_{\text{eff}} = 10,6\text{ V}$

Relation entre $U_{\max}$ et U_{eff} est : $U_{\max} = 1,41 * U_{\text{eff}}$

- c) **la période T** :

on la calcul par la formule suivante

$$T = x * S_h$$

T = temps en seconde (S)

S_h = sensibilité horizontale (S/div)

x = nombre de graduation (div)

Exemple : x = 4 div ; $S_h = 5\text{ ms/div}$;

$$T = 20\text{ ms}$$

- d) **la fréquence f** :

Elle se calcule par la formule : $f = 1/T$; son unité légale est : le Hertz (Hz) ;

Exemple : $T = 20\text{ ms}$; $T = 0,02\text{ S}$; $f = 1/T$; $f = 1/0,02$; $f = 50\text{ Hz}$

Remarque

Le courant électrique alternatif a les mêmes caractéristiques que celle de tension alternative :

$I_{\max}$; I_{eff} ; T ; f ;

