


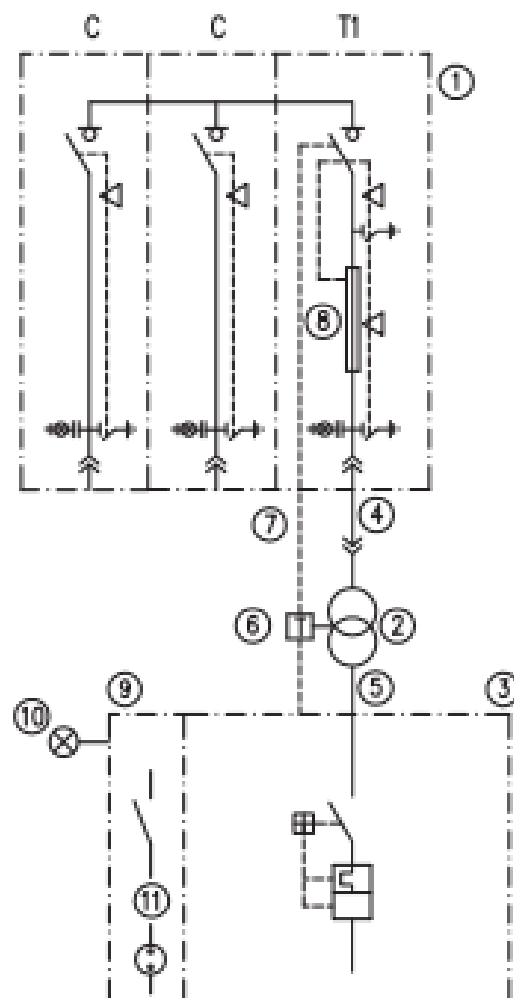

POS.	DENOMINACION
1	CELDA COMPACTA CON AISLAMIENTO SF6 TIPO FBX-C/24-16/C-C-TI
2	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUCION 430kVA Y DE 15kV / 20kV
3	INT. AUTOMATICO
4	CONEXION ENTRE CELDA INT Y TRAF0
5	CONEXION ENTRE INT. AUTOMATICO Y TRAF0
6	TERMOMETRO DE DOBLE CONTACTO CON AJUSTE INDEP. DE TEMPERATURAS DE ALARMA Y DISPARO
7	CONEXION PARA DISPARO DEL INTERRUPTOR DE PROTECCION POR TEMP. ELEVADA EN EL TRAF0
8	CARTUCHOS DE FUSIBLE HH PARA ALTA TENSION Y DE ALTO PODER DE RUPTURA
9	CUADRO DE B.T.
10	ALUMBRADO
11	TOMA DE CORRIENTE

Item	Descripción	Unid.	Materia	Observaciones	Estado
1	1:1		C.T.RESIDUOS-FÉRRICOS		
2	1:1		ESQUEMA		
3	1:1		UNIFILAR		
4	1:1		TRAF0		
5	1:1		T		
6	1:1				
7	1:1				
8	1:1				
9	1:1				
10	1:1				
11	1:1				
12	1:1				
13	1:1				
14	1:1				
15	1:1				
16	1:1				
17	1:1				
18	1:1				
19	1:1				
20	1:1				
21	1:1				
22	1:1				
23	1:1				
24	1:1				
25	1:1				
26	1:1				
27	1:1				
28	1:1				
29	1:1				
30	1:1				
31	1:1				
32	1:1				
33	1:1				
34	1:1				
35	1:1				
36	1:1				
37	1:1				
38	1:1				
39	1:1				
40	1:1				
41	1:1				
42	1:1				
43	1:1				
44	1:1				
45	1:1				
46	1:1				
47	1:1				
48	1:1				
49	1:1				
50	1:1				
51	1:1				
52	1:1				
53	1:1				
54	1:1				
55	1:1				
56	1:1				
57	1:1				
58	1:1				
59	1:1				
60	1:1				
61	1:1				
62	1:1				
63	1:1				
64	1:1				
65	1:1				
66	1:1				
67	1:1				
68	1:1				
69	1:1				
70	1:1				
71	1:1				
72	1:1				
73	1:1				
74	1:1				
75	1:1				
76	1:1				
77	1:1				
78	1:1				
79	1:1				
80	1:1				
81	1:1				
82	1:1				
83	1:1				
84	1:1				
85	1:1				
86	1:1				
87	1:1				
88	1:1				
89	1:1				
90	1:1				
91	1:1				
92	1:1				
93	1:1				
94	1:1				
95	1:1				
96	1:1				
97	1:1				
98	1:1				
99	1:1				
100	1:1				